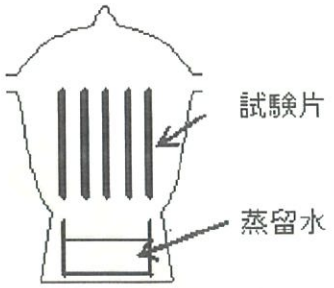
# 品質試験報告書

試験番号　61026006616
（24425010092）
2026年4月8日

広州好莱客创意家居股份有限公司　殿

ご提出の試料に対する分析結果は下記の通りです。

一般財団法人ボーケン品質評価機構
BOKEN 大阪認証・分析センター
大阪市港区築港1丁目6番24号
TEL 06-6577-0031
FAX 06-6577-0033

| | | |
|---|---|---|
| 試　験　項　目 | | ホルムアルデヒド放散量試験 |
| 試　験　期　間 | | 2026年3月30日～2026年4月7日 |
| 試験片 | 品名・品番 | 原态中纤板 |
| | 製　造　日 | －－－－－－ |
| | 採　取　日 | －－－－－－ |
| | 搬　入　日 | 2026年3月30日 |
| | 数　　量 | 11枚×2試験 |
| | 寸法(mm) | 150.6 × 50.2 × 4.7 |
| | 保管及び養生 | 温度20 ± 2℃、相対湿度(65 ± 5%)の標準状態で試験片の全表面に空気が自由に接触できるように設置し、7日間養生。 |
| | 試験片の形状 | 搬入された試験片は、依頼者が長さ151 mm × 幅50 mmの大きさに切断採取したものである。採取された各試験片はポリ袋で梱包された状態で搬入された。 |
| 試　験　方　法 | | JIS A 1460建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法準拠<br><br>ガラス結晶皿に300 mLの蒸留水を入れ、内容積約11 Lのデシケーターの底の中央部に設置する。その上に図のように試験片を1800 cm²に最も近い相当枚数(11枚)それぞれが接触しないようにのせる。デシケーターの内部温度が20 ± 0.5℃となるように調節した試験場所に24時間静置する。ガラス結晶皿のホルムアルデヒドを吸収した蒸留水を試験用溶液とする。試験用溶液中のホルムアルデヒド濃度は、アセチルアセトン吸光光度法によって測定する。(測定回数2回)<br><br> |

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。

試験番号　61026006616

| | | |
|---|---|---|
| 試験結果 | 試験片 | ホルムアルデヒド放散量（mg/L） |
| | 1 | N.D. |
| | 2 | N.D. |
| | 平均 | --- |
| 数値の丸め方 | 本報告書中で示される値は、JIS Z 8401「数値の丸め方」による | |
| 備考 | 定量下限値　0.10 mg/L<br>N.D.：定量下限値未満を示す。 | |

以　上

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。